


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA RUROCIĄGÓW Z RUR PE I PVC

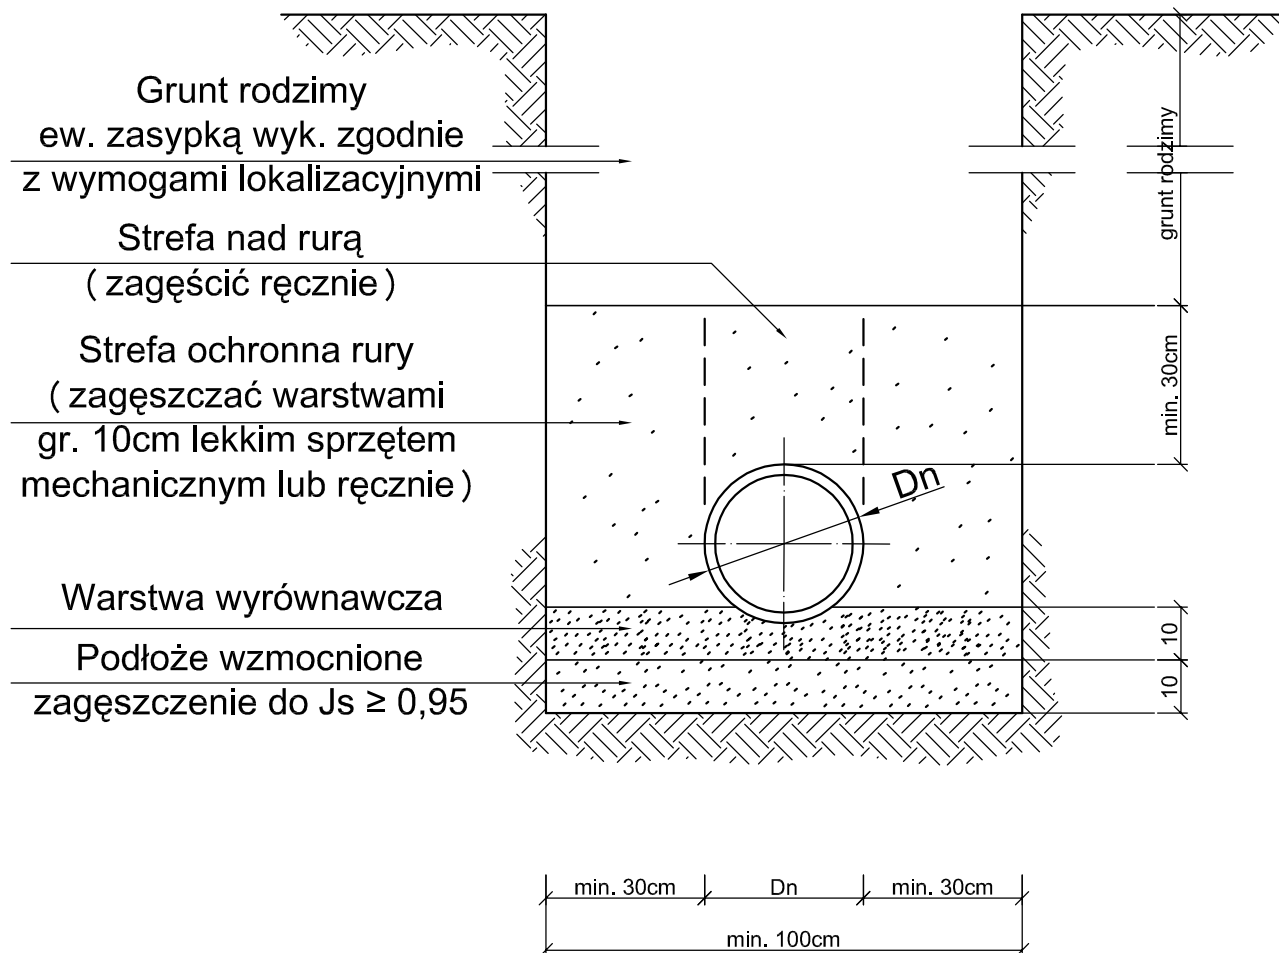

UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu gruntów spoistych (gliny, ropy), piasków pylastych i gruntów skalistych.

Biurowie Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROJEKTOR" inż. Włodzisław Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel./fax: +48(23) 633 91 44 e-mail: bp_projektor@o2.pl			
LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANY sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej			
INWESTOR Gmina Dobrze 05-307 Dobrze ul. T. Kościuszki 1			
Zespół projektowy PROJEKTANT Sprawdzający	imię, nazwisko nr Upr. inż. Włodzisław Kamiński 13/Wa/72 mgr inż. Michał Kozłuk upr. MAZ/0083/PWOS/13	branża sanitarna sanitarna	podpisy
NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ PRZES WYKOP			
Projekt nr	Stadium	Branża	Data
	PB	sanitarna	10.2019r.
Skala			Nr rys.
schemat			10