


SCHEMAT MONTAŻU RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ

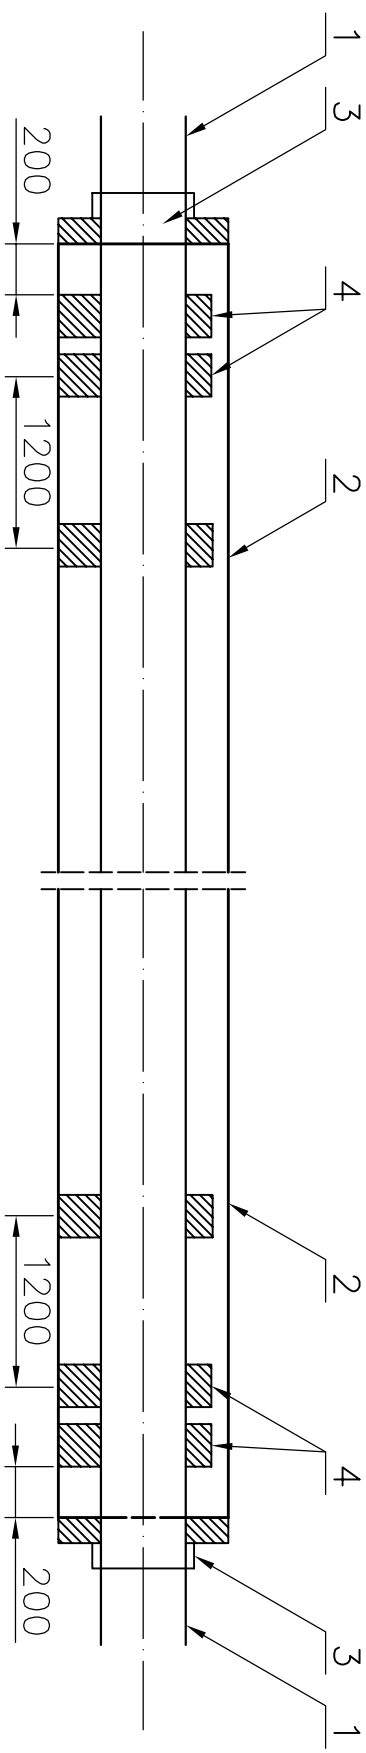

LEGENDA

- 1) Rura przewodowa $\varnothing 50\text{mmPE}$
- 2) Rura osłonowa stalowa bez szwu $\varnothing 114,3/4\text{mm}$ $L=6,0\text{m}$
- 3) Manszeta TYP-N
- 4) Płozy-MATERBUD typ A lub DORAM typ B systemu raci.

WYMIARY PODANO W [mm]

Projekt nr.

Stadium

PB

sanitarna

11.2015r.

Data

schemat

Nr rys.

INWESTOR

GMINA DOBRE

05-307 DOBRE

ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

LOKALIZACJA

DOBRE, ul. LAWENDOWA 14,

gmina Dobre, powiat miński

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. DOBRE, 107
obr.0041 ZDRÓJÓWKI, gmina DOBRE

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT MONTAŻU RURY PRZEWODOWEJ
W RURZE OSŁONOWEJ

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY

IMIE, NAZWISKO

BRANŻA

PODPISY

mgr inż. Michał Kozłuk

inż. Włodzimierz Kamiński

inż. 13/Wa/72

sanitarna

mgr inż. MAZ/0083/PWOS/13

sanitarna

08-110 Świdnia, ul. Okrężna 55

PROJEKTOR

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

inż. Włodzimierz Kamiński

tel./fax +48(25) 633 91 44

e-mail: bp.projektor@o2.pl

23