


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA WODOCIAGU Z RUR PE

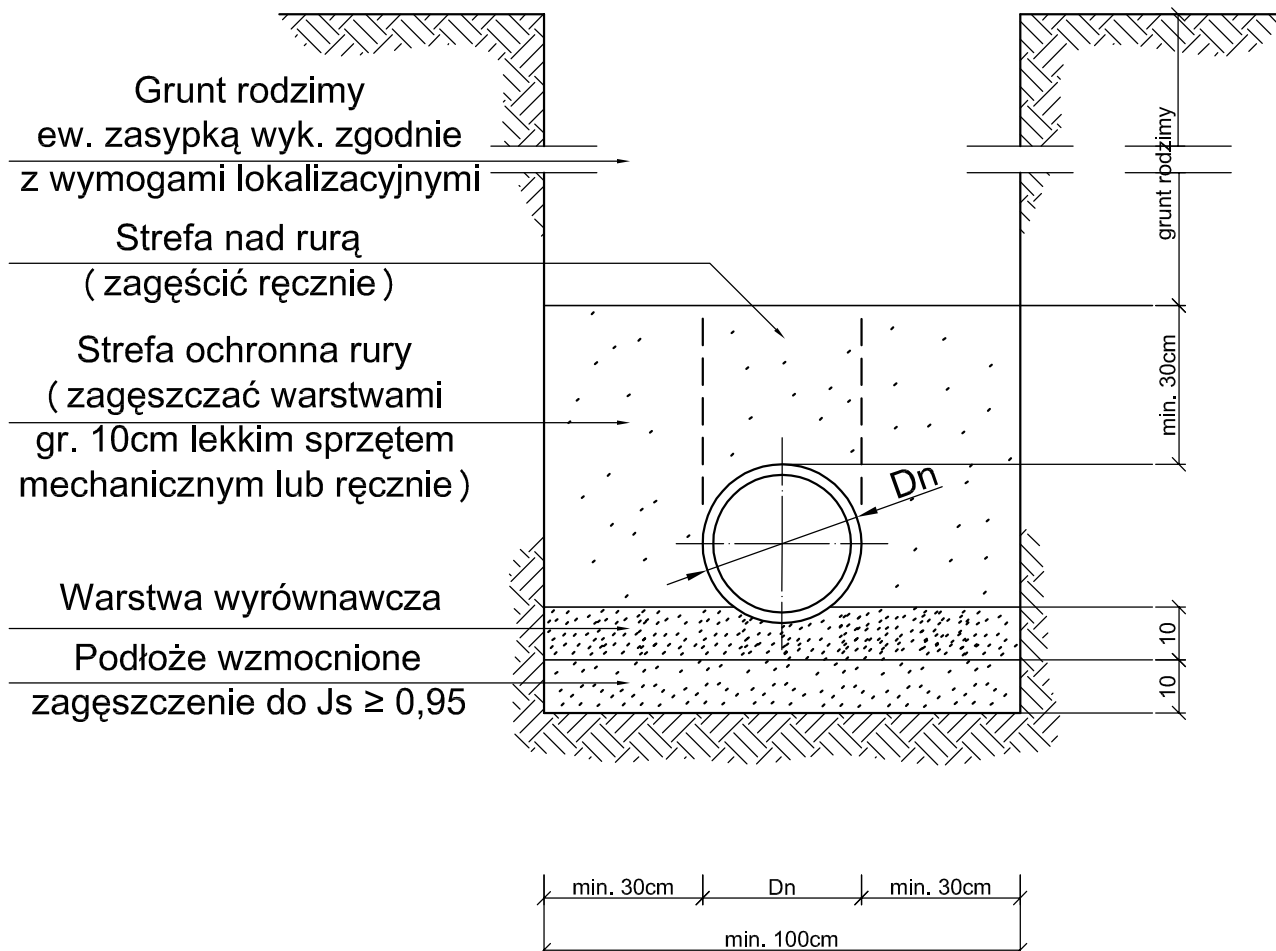

## UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ó w spoistych (gliny, iły), piasek ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

**MProjekt**  
mgr inż. Michał Koźluk  
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

08-110 Siedlce  
ul. Wodniaków 6 m. 9  
tel. kom. 505 874 176  
www.mprojektkozluk.pl  
e-mail: mikoalko@poczta.fm  
NIP: 496-015-00-77, REG. 140888244

**OBIEKT**  
**PROJEKT BUDOWLANY**  
**Budowa sieci wodociągowej**  
**rozdzielczej z przyłączami w m. Drop,**  
**Makówiec Duży, Sączocin, Świdrów**

**LOKALIZACJA**  
m. Drop, Makówiec Duży,  
Świdrów, Sączocin, gmina Dobrze

**INWESTOR**  
**GMINA DOBRE**  
**ul. T. KOŚCIUSZKI 1**  
**05-307 DOBRE**

Zespół projektowy	Imię, Nazwisko nr Upr.	Branża	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Koźluk upr. nr MAZ/0083/PWOS/13	sanitarna	
SPRAWDZIŁ	inż. Włodzimierz Kamiński upr. nr 13/Wa/72	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU			
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP			
Branża	Data	Skala	Nr rys.
sanitarna	styczeń 2016r.	schemat	17