


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA KANALIZACJI Z RUR PVC I PE

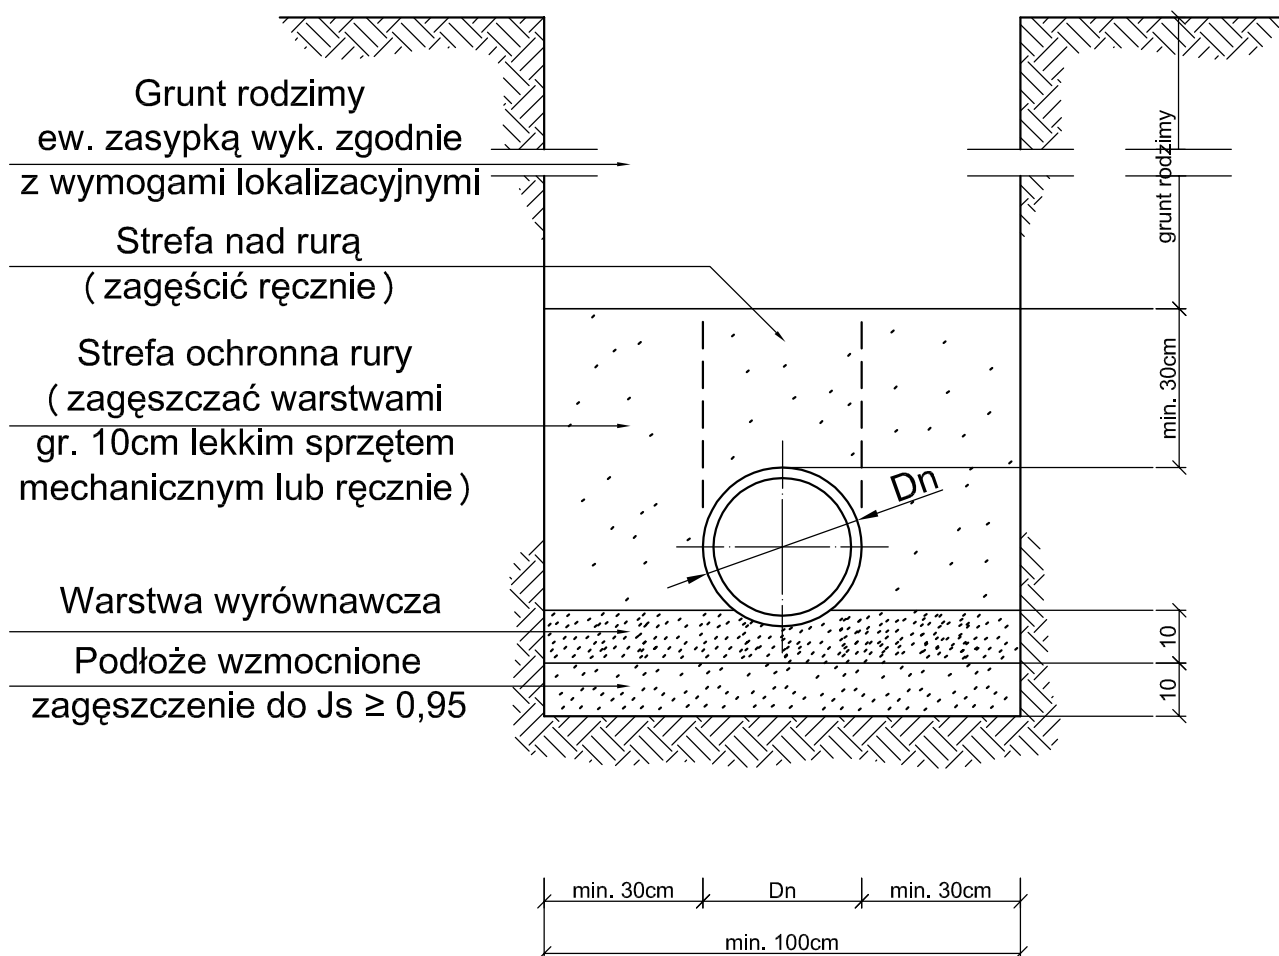

UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ó w spoistych (gliny, iły), piask ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

Biurowo projektowe MProjekt mgr inż. Michał Koźluk Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji				08-110 Siedlce ul. Wodniaków 6 m. 9 tel. kom. 0 505 874 176 e-mail: michalkozluk@poczta.fm NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244			
OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI							
LOKALIZACJA ul. Targowa m. Dobrze oraz m. Zdrojówki gmina Dobrze							
INWESTOR GMINA DOBRE 05-307 DOBRE ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1							
Zespół projektowy	Imię, Nazwisko nr Upr.	Branża	Podpis				
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna					
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Koźluk	sanitarna					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna					
NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP							
Branża	Data	Skala	Nr rys.				
sanitarna	styczeń 2012r.	schemat	23				